


Согласовано

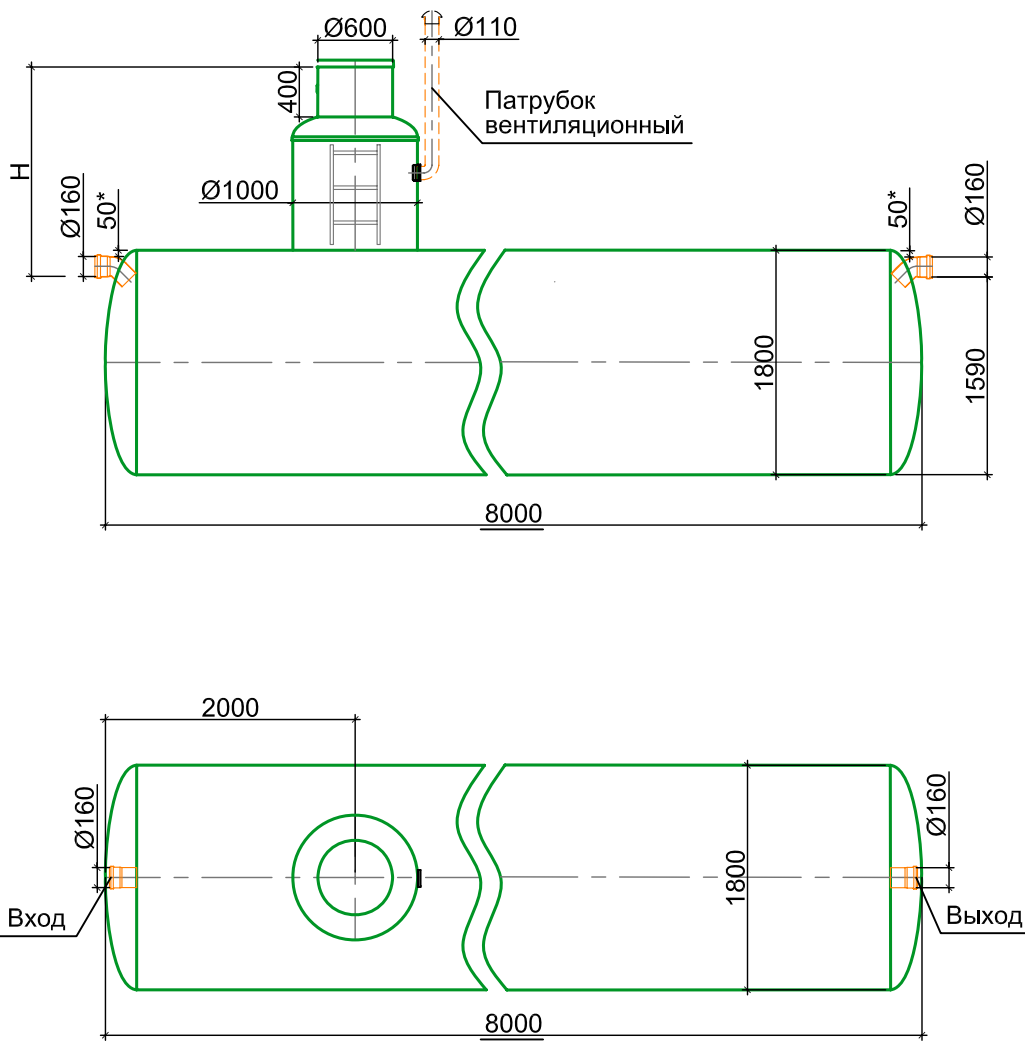

H= _____ Указать глубину подводящей трубы.
 Масса пустой/наполненной ёмкости - 1230/21600кг.

Характеристики

№	Наименование	Значение стандартное	Значение нестандартное**
1	Диаметр входящей/выходящей трубы, мм	160	

* - Минимальное расстояние от верха ёмкости до входящей трубы - 50 мм
 ** - В случае отличия требуемых значений от стандартных необходимо заполнить правый столбец таблицы

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Накопительная емкость 20м3.		
Габаритные размеры.		

Стадия	Лист	Листов
	1	

HELIX ООО «БиоПласт»
 ТМ HELIX
 + 7 (495) 228-0385
 www.helyx.ru
стеклопластиковые трубы и оборудование